



井冈山市自来水有限公司水质检验报告单

水样类别	出厂水	水样编号	ZSCCS251124	报告编号	ZSCCS251130
采样日期	2025 年11 月 24 日		采样水温天气	晴	
采样地点	红星水厂				
检验日期	2025年11月 24 日至 2025 年11月 30 日			报告日期	2025. 11. 30
检验项目	检验结果	卫生标准	检验项目	检验结果	卫生标准
色度（铂钴色度单位）/度	5	≤15	二氯乙酸	未检出	≤0.05mg/L
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	0.43	≤1	三氯乙酸	未检出	≤0.1mg/L
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	砷	0	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	汞	0	≤0.001mg/L
pH 值	6.55	不小于6.5且不大于8.5	镉	未检出	≤0.005mg/L
总硬度（以CaCO ₃ 计）	3.85	≤450mg/L	铅	未检出	≤0.01mg/L
铁	未检出	≤0.3mg/L	铝	0.045	≤0.2mg/L
锰	0.021	≤0.1mg/L	氨（以N计）	0	≤0.5mg/L
铜	未检出	≤1.0mg/L	硝酸盐（以N计）	0.8	≤10mg/L
锌	未检出	≤1.0mg/L	硫酸盐	1	≤250mg/L
氯化物	0.69	≤250mg/L	氯酸盐	\	≤0.7mg/L
氰化物	0.002	≤0.05mg/L	游离氯	0.58	出厂水余量≥0.3mg/L
铬（六价）	0	≤0.05mg/L	氟化物	0	≤1.0mg/L
三氯甲烷	未检出	≤0.06mg/L	溶解性总固体	66	≤1000mg/L
一氯二溴甲烷	未检出	≤0.1mg/L	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	1.76	≤3.0mg/L
二氯一溴甲烷	未检出	≤0.06mg/L	菌落总数	<1	≤100CFU/mL
三溴甲烷	未检出	≤0.1mg/L	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	未检出	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	\	不应检出
评价	经检验，各项指标均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022的要求。				

主管领导：

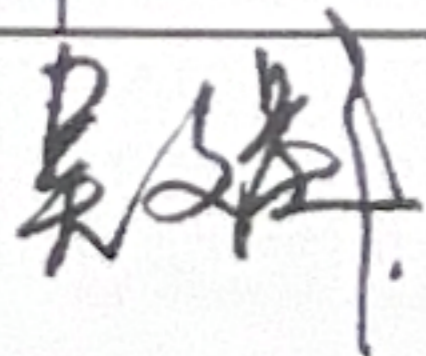

审核：

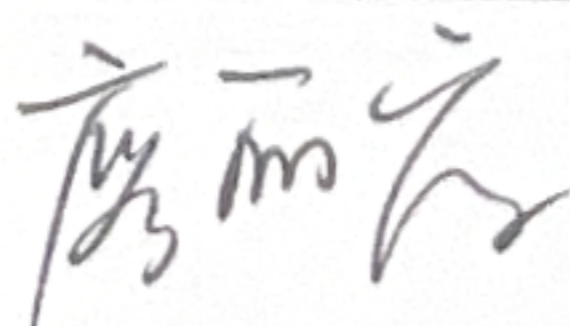

检验员：

